

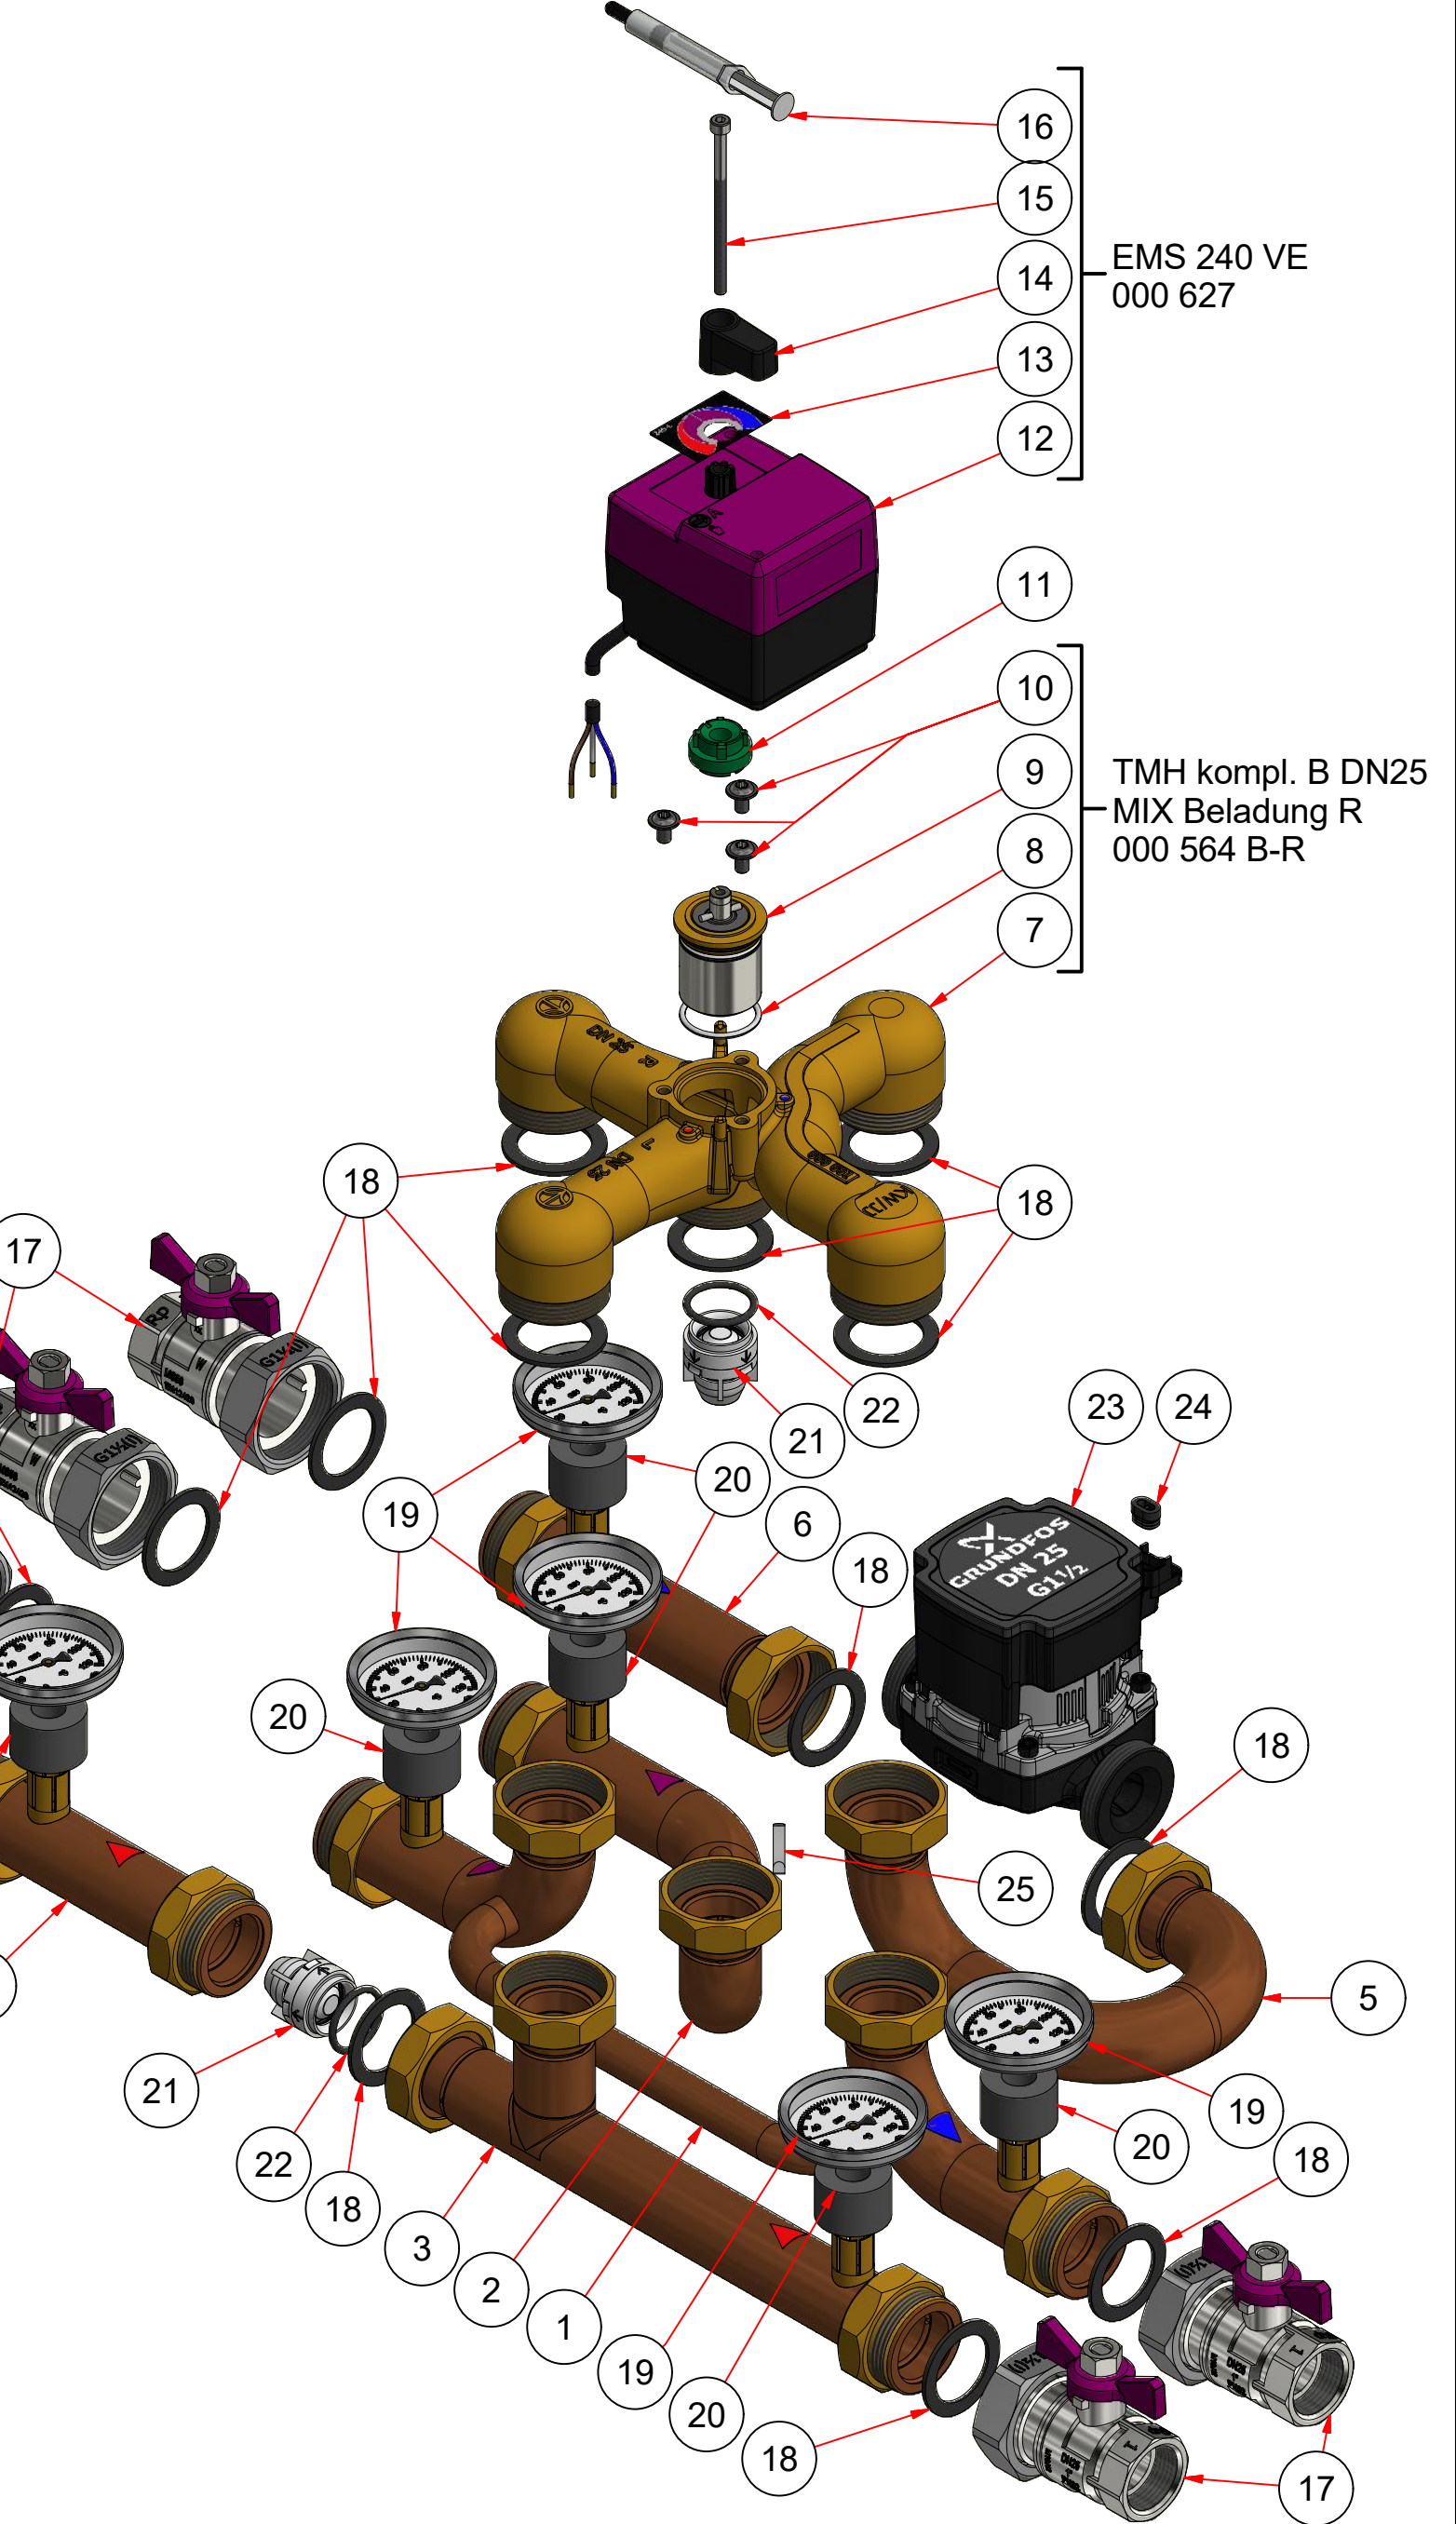
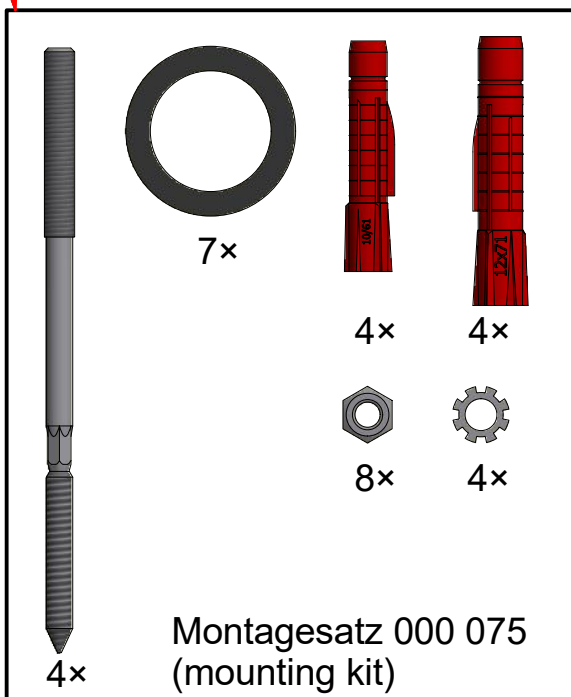
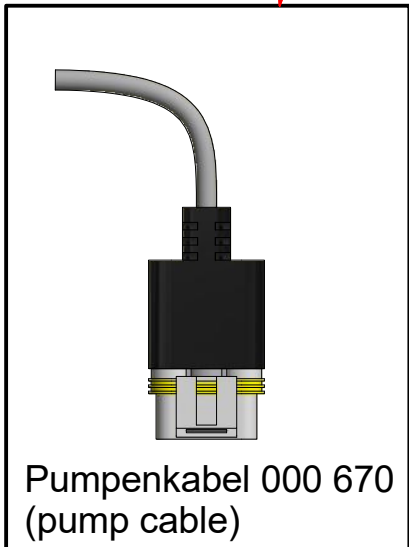
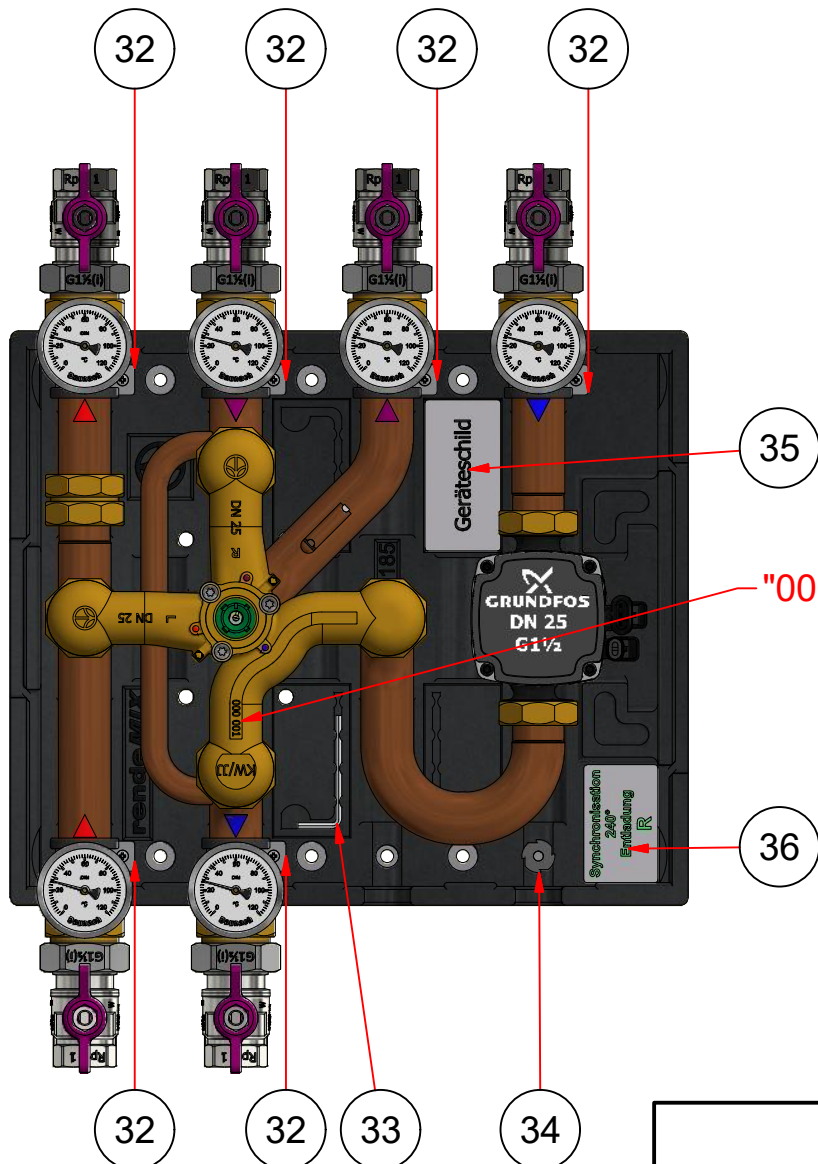


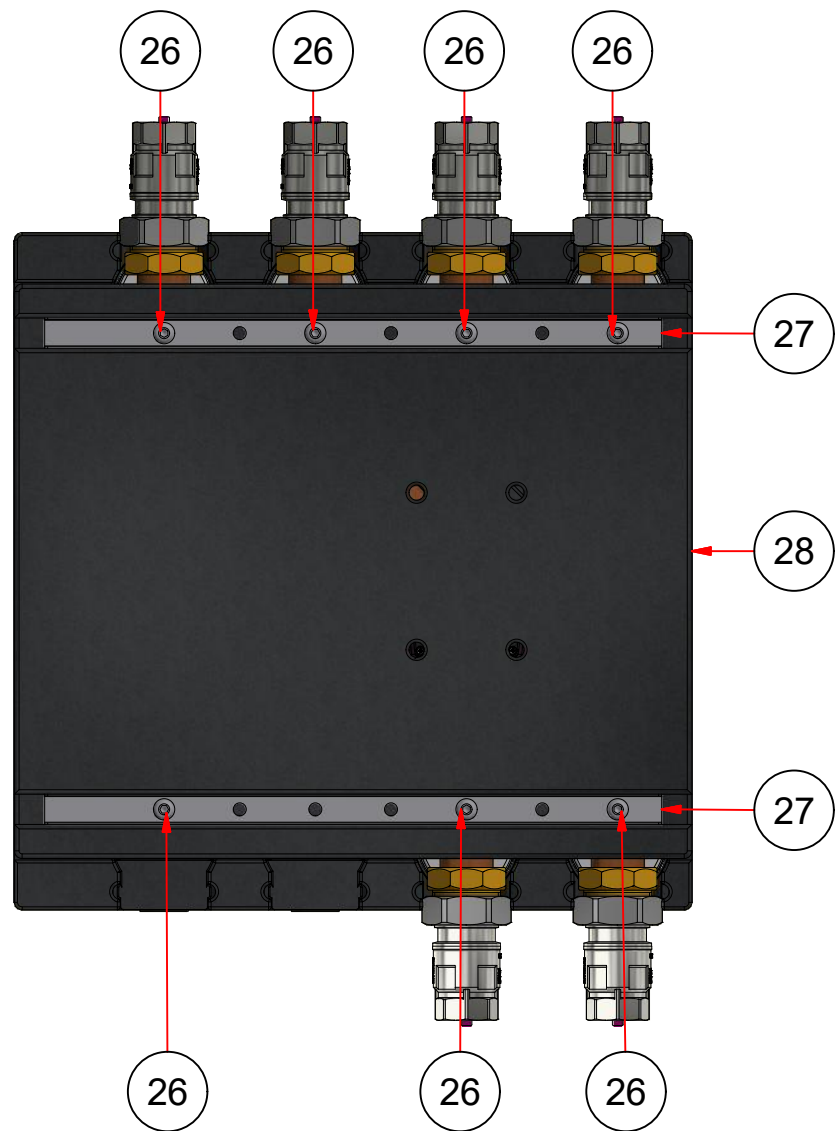

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Ersatzteilliste (spare part list)			
Pos.	Anz.	T.-Nr.	T.-Bez.
1	1	000 140	R4SHLTMR24R4MHLTS
2	1	000 173-R	R5MHLFHLTS-R
3	1	000 125	R1MAR17RM_HLTS
4	1	000 041	R3SHLT_S
5	1	000 025-R	R6MM-R
6	1	000 040	R3SHLT_M
7	1	000 001 B	TMH Gehäuse B DN25 MIX Entladung R
8	1	000 122	OR Ø30×Ø2,5 PTFE95
9	1	000 241-R	KüEin TMH DN25 MIX-R
10	3	000 551	S M6x10 Li-T
11	1	000 032-R	EMS 240-R Adapter
12	1	000 626	EMS 240 3P
13	1	000 784	EMS 90 SchSk
14	1	000 035	EMS Stellknopf
15	1	000 249	S M5x85 Zy-6K
16	3	000 598	Spritze mit Wärmeleitpaste
17	6	000 030	KuHV DN25 G1½(i)xRp1
18	14	000 012	DF Ø32×Ø44,9x2 EPDM
19	6	000 118	The 0-120°C Ø63 Ø14,8x13,8
20	6	000 600	IsoRohr Ø15x9
21	2	000 010	RV-VP32-NV 10mbar Kvs26
22	2	000 238	OR Ø26,0×Ø3,0 NBR
23	1	000 242-S	PGrndfosHybrid 25-70 130-S
24	1	000 275	blindStopf UPM3
25	1	000 594	FeB 5x0,2 R25x90°
26	7	000 070	S M8x8 Li-6K
27	2	000 069	Montageschiene 450mm
28	1	000 185	IsoBoden 450
29	1	000 056	IsoDom rMIX 250
30	1	000 187	IsoDeckel 450 Pumpe
31	2	000 057	IsoStopfen l Ø65x90
32	6	000 048	ScheR Ø35(i) M8
33	1	000 071	Schl 6KSW4 71x25
34	1	000 062	MEin M8x22x11
35	1	000 599	KF-GS
36	1	000 751-R	KF-Sync240-Entladung-R
37	1	000 670	KaP UPM3
38	1	000 075	Montagesatz Anleitung

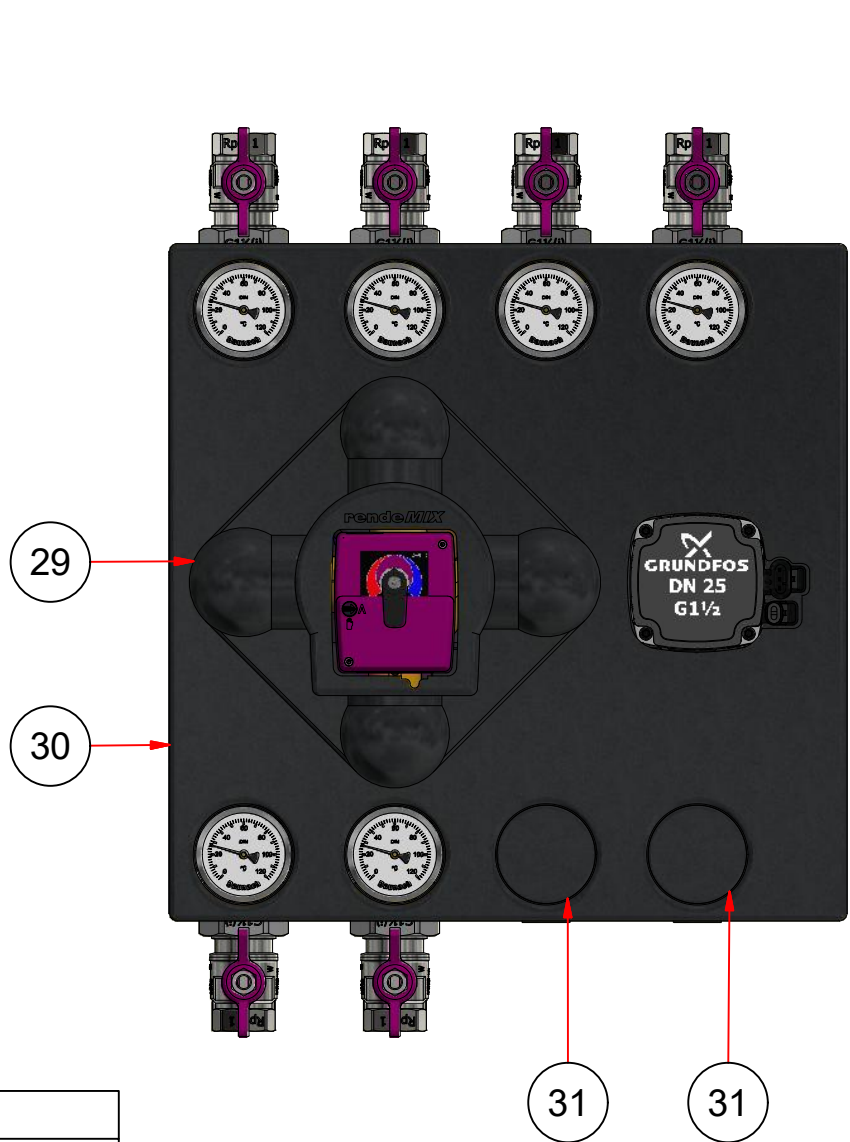

Ersatzteilzeichnung		Datum	Name	Art.-Bez.:	
Gezeichnet		11.04.2016	D. Ketzler	rMIX DN25 2x4 RH-a	
Kontrolliert		30.07.2024	A. Sarrafan	Art.-Nr.: 001 161-ETZ	
Freigabe		10.12.2019	HG Baunach		
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net				Baunach	