




Pumpe bauseits erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components are not included in the delivery!)

Ersatzteilliste (spare part list)

Pos.	Anz.	T.-Nr.	T.-Bez.
1	1	000 664-R	R7MAR26RM_HLTS-R
2	1	000 158-R	R8SHLTAR17RMHLTS-R
3	1	000 536	R30SHLTS
4	1	000 148	R7M_HLTS
5	1	000 146-R	R5MHLTM-R
6	1	000 134	R4M_HLTS
7	1	001 338	PAS DN25 L180
8	1	000 200 A	TMH Gehäuse A DN25 SYS Entladung L
9	1	000 122	OR Ø30xØ2,5 PTFE95
10	1	000 622-L	KüEin TMH DN25 jet+sys-L
11	3	000 551	S M6x10 Li-T
12	1	000 032-L	EMS 240-L Adapter
13	1	000 626	EMS 240 3P
14	1	000 784	EMS 240 SchSk
15	1	000 035	EMS Stellknopf
16	1	000 249	S M5x85 Zy-6K
17	2	000 598	Spritze mit Wärmeleitpaste
18	7	000 030	KuHV DN25 G1½(i)xRp1
19	14	000 012	DF Ø32xØ44,9x2 EPDM
20	7	000 118	The 0-120°C Ø63 14,8x13,8
21	7	000 600	IsoRohr Ø15x9
22	2	000 010	RV-VP32-NV 10mbar Kvs26
23	2	000 238	OR Ø26,0xØ3,0 NBR
24	8	000 070	S M8x8 Li-6K
25	2	000 069	Montageschiene 450mm
26	1	000 185	IsoBoden 450
27	1	000 056	IsoDom rMIX 250
28	1	000 065	IsoDeckel 450 ohne
29	1	000 057	IsoStopfen l Ø65x90
30	7	000 048	ScheR Ø35(i) M8
31	1	000 751-L	KF-Sync240-Entladung-L
32	1	000 062	MEin M8x22x11
33	1	000 071	Schl 6KSW4 71x25
34	1	000 599	KF-GS
35	1	000 075	Montagesatz Anleitung

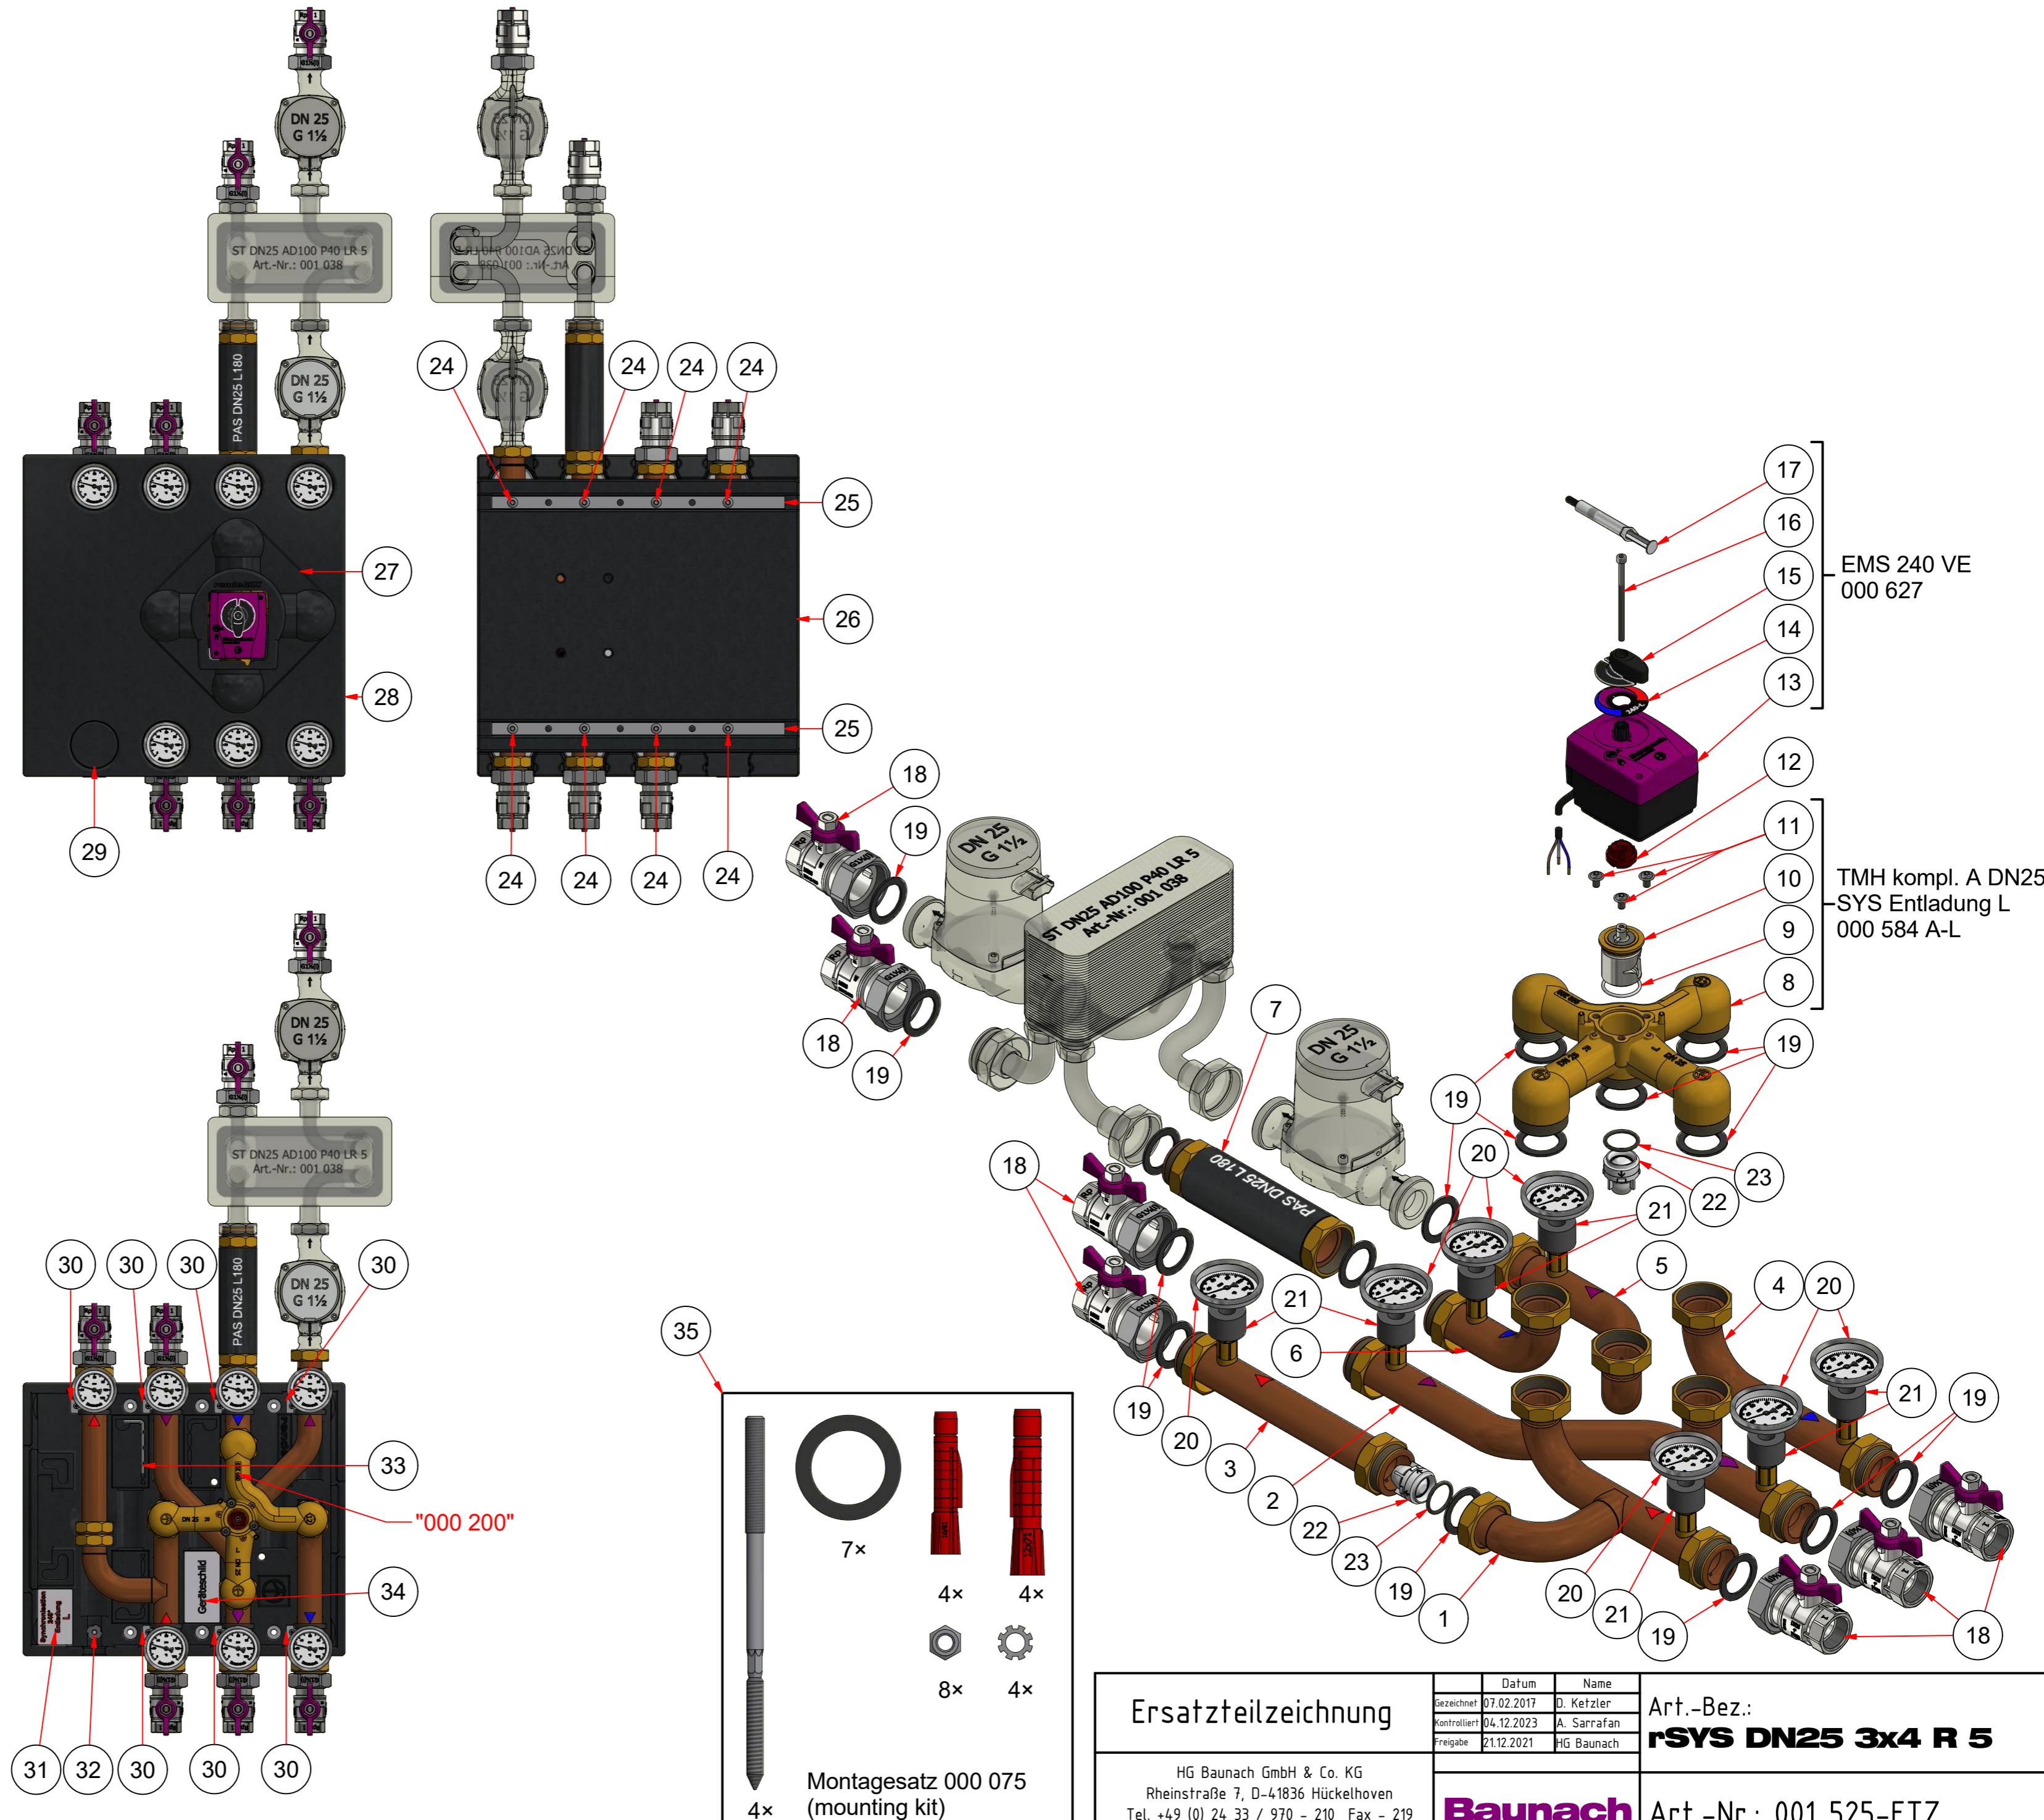

Montagesatz 000 075
(mounting kit)

- 4x [Screw]
- 7x [Washer]
- 4x [Red Sealant]
- 4x [Red Sealant]
- 8x [Nut]
- 4x [Gear]

Ersatzteilzeichnung	Datum	Name	Art.-Bez.: rSYS DN25 3x4 R 5	
	Gezeichnet	07.02.2017		D. Ketzler
	Kontrolliert	04.12.2023		A. Sarrafan
	Freigabe	21.12.2021	HG Baunach	
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		Baunach	Art.-Nr.: 001 525-ETZ	